



شاپای چاپی: ۵۸۹X-۲۲۲۸

شاپای الکترونیکی: ۷۱۴۸-۲۶۴۵

نشریه علمی

معماری و شهرسازی ایران

بهار و تابستان ۱۴۰۰ دوره ۱۲ / شماره ۱

www.isau.ir

سلام افلا

دو فصلنامه معماری و شهرسازی ایران نشریه علمی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران است که در راستای مستند سازی و تقویت پژوهش‌های مرتبط با حوزه‌های معماری، معماری منظر، برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، مرمت بافت و ابنیه، طراحی صنعتی و حوزه‌های وابسته، در پائیز ۱۳۸۹ با مجوز شماره ۳/۲۱۱۰۰۳ مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی، "علمی-پژوهشی" شناخته شده و اولین شماره آن منتشر شد. این نشریه بنابر آیین‌نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ به شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری با عنوان "نشریه علمی" شناخته می‌شود.

اهداف نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

- ایجاد و ارتقای بستری مناسب برای تبادل علم و دانش در حوزه‌های معماری، شهرسازی، هنر و طراحی صنعتی
- مستند سازی و تقویت پژوهش‌های مرتبط با حوزه‌های معماری و شهرسازی
- مطلع نمودن کارشناسان و پژوهشگران حوزه‌های معماری و شهرسازی از جدیدترین یافته‌ها و دستاوردهای روز ایران و جهان

محورهای موضوعی نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

- معماری (معماری منظر، معماری پایدار، تکنولوژی و انرژی در معماری، آموزش معماری)
- تاریخ هنر
- شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، طراحی شهری، مدیریت شهری)
- مرمت و حفاظت بافت، ابنیه و اشیاء
- طراحی صنعتی (طراحی محصول، پژوهش هنر)

سیاست انتشار نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

مقالات ارسالی برای این نشریه به صورت دوسویه ناشناس داوری می‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید. برای تسهیل استفاده دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان و ارتباط گسترده‌تر با جهان و متخصصان بین‌المللی، نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران امکان دسترسی آزاد و رایگان به تمامی مقالات را در سایت اینترنتی مجله فراهم کرده است. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

صاحب امتیاز: انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
مدیر مسئول: دکتر محسن فیضی
سردبیر: دکتر مصطفی بهزادفر

هیأت تحریریه داخلی (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر ایرج اعتصام، استاد دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر محمدرضا بمانیان، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مصطفی بهزادفر، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مهدی خاک‌زند، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر داراب دیبا، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر محسن فیضی، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر یوسف گرجی مهربانی، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دکتر اصغر محمد مرادی، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حامد مظاہریان، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
دکتر فرهنگ مظفر، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر غلامحسین معماریان، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر هاشم‌هاشم‌نژاد، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

هیأت تحریریه بین‌المللی (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر رحمان آذری، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا
دکتر احسان شریفی، دانشیار، دانشگاه آدلاید، استرالیا
دکتر ایوب شریفی، دانشیار، دانشگاه هیروشیما، ژاپن
دکتر محمد طالقانی، دانشیار، دانشگاه لیدز، انگلستان
دکتر پاملا کریمی، دانشیار، دانشگاه ماساچوست، آمریکا

مدیر تحریریه: دکتر مهدی خاک‌زند
کارشناس تحریریه: مهندس آناهیتا طبائیان

دوره ۱۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۰

ویراستار فارسی: انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

ویراستار انگلیسی: مهندس سعاد صریحی

طراح صفحه‌بندی و جلد: مهندس آناهیتا طبائیان

صفحه‌آرایی و فرمتینگ: الهام منتی محب

تیراژ: ۵۰ نسخه

قیمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال

چاپ: دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی نشریه: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، طبقه سوم، دفتر انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران.

کدپستی: ۱۶۸۴۶-۱۳۱۱۴

تلفن: ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۳۵

دورنگار: ۰۲۱-۷۷۲۴۰۴۶۸

نشانی الکترونیکی: iaau@iust.ac.ir

سایت و سامانه الکترونیکی نشریه انجمن: <https://www.isau.ir>



Print ISSN: 2228-589X
Online ISSN: 2645-7148

JOURNAL of IRANIAN
ARCHITECTURE & URBANISM

Spring & Summer 2021 Volume 12/Number 1

Available online at www.isau.ir

مقالات چاپ شده لزوماً نقطه نظرات نشریه نبوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسندگان محترم است. این شماره با حمایت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران به چاپ رسیده است.

راهنمای نویسندگان

از نویسندگان محترم جهت انتخاب نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران برای انتشار اثر علمی ایشان، صمیمانه سپاسگزاریم. خواهشمند است جهت تسریع در مراحل داوری و انتشار، با دقت راهنمای نویسندگان را مطالعه بفرمایید.

۱- مقاله باید حاصل کار علمی و پژوهشی بوده و قبلاً در نشریه دیگری اعم از داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

۲- صرفاً مقاله پژوهشی در مجله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و مقالات مروری نیز از نویسندگان مجرب و پیشکسوت معماری و شهرسازی در زمینه نظری برابر اهداف و چشم انداز مجله پذیرفته می‌شود.

۳- مقالات باید صرفاً از طریق سایت مجله به آدرس <https://www.isau.ir> ارسال شوند. به مقالاتی که از طریق ایمیل یا به صورت چاپی به مجله ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴- مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ حقوقی و علمی بر عهده نویسندگان است. دوفصلنامه علمی "معماری و شهرسازی ایران" حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

۵- مقالاتی که خارج از حوزه اهداف مجله ارسال شوند، بدون داوری و با نظر سردبیر یا گروه دبیران مجله، از فرایند ارزیابی خارج خواهند شد.

۶- زبان رسمی نشریه فارسی است و مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش فارسی خالی از اشکال بوده و سقف تعداد صفحات ۱۷ صفحه می‌باشد (بدون احتساب صفحه چکیده و منابع).

۷- در گروه نویسندگان حتماً یک عضو هیات علمی باید وجود داشته باشد.

۸- مشخصات نویسنده / نویسندگان به‌جز در صفحه جداگانه‌ای با عنوان مشخصات نویسندگان، نباید در هیچ قسمت دیگری از مقاله ذکر شود.

۹- از هر نویسنده تنها یک مقاله در فرایند داوری قرار می‌گیرد و ارسال مقاله دوم تنها زمانی میسر است که مقاله اول تعیین تکلیف شده باشد.

۱۰- در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است و مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رساله دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

۱۱- لازم است ساختار مقاله براساس فایل تمپلت (قابل دریافت از طریق سایت و سامانه نشریه) تنظیم و ارسال شود.

۱۲- ارجاعات داخل متن و فهرست منابع پایانی باید براساس شیوه نامه APA تنظیم شوند.

۱۳- هزینه‌های هر مقاله در مراحل مختلف از نویسندگان دریافت خواهد شد که در سایت و سامانه نشریه، قابل مشاهده است.

۱۴- لازم به ذکر است پس از پذیرش علمی و نهایی مقالات، چکیده مبسوط انگلیسی، چکیده تصویری، ترجمه منابع، ترجمه جداول و شکل‌ها، جهت انتشار دریافت می‌شود.

دوران این شماره		فهرست
مقالات علمی		
محمد جواد ارشادی	پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران	نقش طرح‌واره‌های ذهنی در تولید فضا (نقد سه‌گانه‌ی فضایی لوفور از منظر مکتب ویگوتسکیایی شناخت) بهراد فرم‌پهنی فراهانی، مظفر صراف‌ی
بابک امرایی	دانشگاه هنر اسلامی تبریز	مدل‌یابی فرآیند ایده‌پردازی در آموزش طراحی معماری با رویکرد نشانه‌شناختی (نمونه موردی: طراحی مسکن) مرضیه اعتمادی پور، سید جمال الدین مهدی نژاد
حمیدرضا پارسی	دانشگاه تهران	فرامطالع‌ه مطالعات مرتبط با ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای در ایران در بازه زمانی ۱۳۸۰-۱۳۹۸ ندا ملک زاده، هاشم داداش پور، مجتبی رفیعیان
عصمت پای کن	پژوهشگر	تبیین راهبردهای طراحی بیوفیلیک موثر بر سلامت بیماران بستری در بیمارستان‌ها غزال زارع، محسن فیضی، محمد بهاروند، محمدرضا مثنوی
پیمان پیله چی‌ها	مؤسسه آموزش عالی کوثر - قزوین	تبیین محدوده مطلوب شدت روشنایی در فضاهای اداری شهر تهران مریم فخاری، ریما فیاض، مریم مهرآور
بهاره تدین	دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان	تعیین عوامل موثر بر ارتقاء "دلبستگی مکانی" ساکنین در مراکز محلات معاصر (مورد مطالعه: محله کوی اساتید شهر یزد) علی ریاحی دهکردی، مهدی منتظرالحجه، مجتبی شریف نژاد
مصطفی حسین آبادی	پژوهشگر	تدوین مدل شاخص‌های مکانی یادگیری تجربی و کاربرد آن در طراحی محیط‌های یادگیری نسرتین کریمی، مرتضی خسرونی، ساحل دژپسند
زهره خدائی	دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شهرری	پژوهشی در ضرورت طراحی پهنه فضاهای باز و محیط سبز کالبد آموزشی در راستای بهبود ادراک دانش‌آموزان و ارتقاء کیفیت محیط آموزشی (مطالعه موردی: دبیرستان‌های دخترانه شهر اصفهان) سیده مرضیه طباطبائی
مهدی سعیدی	پژوهشگر	توسعه شرکت‌های طراحی صنعتی کشور براساس ارائه مدل ساختاری تبلیغات سارا صفاری، حسن صادقی نائینی، عطا الله ابطحی، سید جمال الدین طبیبی، علی اکبر فرهنگی
امیر شکیبامنش	دانشگاه هنر تهران	قابلیت‌های پنهان در مزارع مسکون تاریخی نیاسر حسین راغی
حسن صادقی نائینی	دانشگاه علم و صنعت ایران	مقایسه رویکرد دانشجویان کارشناسی رشته‌های مهندسی معماری و شهرسازی به «محله پایدار» (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز) مریم روستا، سارا دانشمند
سیده مرضیه طباطبائی	دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان	بررسی تأثیر عوامل کالبدی و فعالیتی در ایجاد کیفیات حسی در پیاده‌راه‌های شهری (مطالعه موردی پیاده‌راه طاق‌بستان کرمانشاه) بهارک ببری ده مجنون، محمد مهدی مقدسی، امید دژدار
بابک عالمی	دانشگاه کاشان	اثرات هوشمندسازی فضای شهری بر ادراک شهروندان در شکل‌گیری قرارگاه‌های رفتاری (مطالعه موردی میدان هفت حوض تهران) کیانا هاشمی، رامنا قلمبر دزفولی
هادی عبادی	دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرمانشاه	بررسی و ارزیابی الگوهای معماری به منظور کاهش علائم بیماران مولتیپل اسکلروزیس (ام‌اس) مهدیه تنهائی اهری، محمد قمیشی
الناز عباسیان	پژوهشگر	تحلیل عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری میراثی (مطالعه موردی: شهر تهران) حمید قربانی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، شمس السادات زاهدی، سید سعید هاشمی
پرستو عشرتی	دانشگاه تهران	ارزیابی تأثیر عوامل محیطی بر رضایتمندی بیمار و همراه بیمار در اتاق‌های استراحت بیمارستان‌های شهر تهران هانی حدادزادگان، زهراسادات زمردیان، محمد تحصیلدوست، شادی جامی
مریم عظیمی	دانشگاه هنر اصفهان	
لیلا علیپور	دانشگاه تهران	
بهراد فرم‌پهنی فراهانی	پژوهشگر	
مینو قره بگلو	دانشگاه هنر اسلامی تبریز	
آویده کامرانی	دانشگاه علم و صنعت ایران	
ساناز لیتکوهی	دانشگاه پیام نور	
سید مجید مفیدی شمیرانی	دانشگاه علم و صنعت ایران	
مهدی منتظرالحجه	دانشگاه یزد	
سیما منصوری	پژوهشگر	



ORIGINAL RESEARCH PAPER

Evaluating the effective environmental factors on the satisfaction of patients and companions with the patient's rooms in Tehran hospitals

Hani Hadadzadegan¹, Zahra Sadat Zomorodian^{2,*}, Mohammad Tahsildoost³, Shady Jami⁴¹M.A. in Architecture and Energy, Faculty of Architecture and Urban Design, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.²Assistant Professor, Department of Building Science, Faculty of Architecture and Urban Design, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.³Associate Professor, Department of Building Science, Faculty of Architecture and Urban Design, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.⁴M.A. in Architecture and Energy, Faculty of Architecture and Urban Design, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

ARTICLE INFO

Article History:

Received 2020/02/14
 Revised 2020/05/24
 Accepted 2021/06/28
 Available Online 2021/05/31

Keywords:

Indoor Air Quality Control
 Thermal Comfort
 Lighting Comfort
 Acoustical Quality
 Indoor Environment Quality (IEQ)

Use your device to scan
 and read the article online



Number of References

63



Number of Figures

4



Number of Tables

6

Extended ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Various studies confirm that indoor environmental quality (IEQ) evaluation plays an important role in health, wellbeing, and satisfaction, especially in healthcare facilities. Moreover, these building types are among the major energy consumers. The variety of the users' requests (patient, patient companion, and staff), physiological conditions, and mental sensitivities increase the importance of choosing the appropriate method of studying healthcare buildings. Previous studies have suggested many methods for assessing indoor environmental quality. Recent research has found IEQ to be largely influenced by thermal comfort, acoustic comfort, lighting comfort, and indoor air quality. Also, due to the differences in users' perceptions of the limits set in the relevant standards and conditions in hospitals, questionnaires were used to compare the users' satisfaction with standards and real situations. The main purpose of this study is to evaluate the quality of the patient's room indoor environment in order to identify the most important indoor quality indices affecting user satisfaction and compare environmental conditions with existing standards such as American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) standard, world health organization (WHO), Iran standards, etc. in this field. In this regard, physical measurements data of environmental parameters affecting the quality of the indoor environment in medical centers were collected. Then by comparing the results obtained from the users' questionnaires and physical measurements with related standards and previous research, the most important factor influencing indoor environment quality in patient's room is identified. Finally, the relationship between the type of users who are separately affected by indoor conditions is expressed.

METHODS: In the current study, based on the results of previously validated studies, the physical data and users' satisfaction levels are measured via questionnaires to assess the hospitals' indoor environment quality. Indoor environment quality evaluation is generally studied using the four main characteristics of thermal, lighting, acoustic, and indoor air quality. Five hospitals in Tehran have been selected, and their IEQ has been evaluated. In this regard, 482 questionnaires were completed by the patients and their companions. In these questionnaires, four indices mentioned above, out of the total indices affecting indoor quality, were evaluated. At the same time, these indices have been compared using environmental characteristics such as dry air temperature, relative humidity, lighting intensity, and sound level intensity, carbon dioxide concentration (CO₂), fine particulate matter smaller than 2.5 micrometers (PM 2.5) concentration by the researcher, simultaneously with the completion of the questionnaire by users under specific protocols.

FINDINGS: Based on the results, the highest compliance with the standard was observed in indoor air quality (IAQ) and the lowest in sound quality according to the World Health Organization (WHO) standards. The results show that there is a significant correlation between the thermal and optical indices concerning indoor quality, which are 0.59 and 0.42, respectively. However, the two indices of acoustic quality and IAQ, despite their high correlation with indoor quality (0.62 and 0.67, respectively), have an internal source. Comparing the frequency of case samples within the standard temperature range



Extended ABSTRACT

(23-26°C) with other cases shows an 11% increase in user dissatisfaction due to non-compliance with this range.

CONCLUSION: Although the acoustic quality of most case samples is out of standard, 30 to 40% of users have reported usual satisfaction with the sound condition. Due to the excess of standard lighting intensity in most case samples, lighting quality has maintained the average level of user satisfaction at the highest level. Also, comparing the results of the users' satisfaction in the questionnaire with the standard range of the four indoor environmental quality indices stated 100% compliance with indoor air quality, 68% with thermal status, and 18% with lighting status. The results also showed that acoustic status had no significant relationship with standard range and user satisfaction conditions. Also, the dry air temperature factor in evaluating thermal quality is more effective than the relative humidity. Based on the data collected from the statistics, a statistical model is presented to identify the general users' satisfaction with IEQ based on environmental parameters.

HIGHLIGHTS:

- Noncompliance with the temperature and humidity standard range was not effected users' dissatisfaction with IEQ.
- Patients were +11, -12, -11, -6 and +13%, respectively, more sensitive than their companions to deviate from the standard range of temperature, humidity, acoustics, carbon dioxide concentration, and PM2.5 Concentration, which indicates the disease's impact on users' perception of environmental variables.
- Indoor air quality (IAQ) and sound quality are the most important factors affecting IEQ (with correlation coefficients of 0.67 and 0.62, respectively).

ACKNOWLEDGMENTS:

This study was conducted with the cooperation and support of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, the Ministry of Health and Medical Education of Iran and the officials of the research hospitals. The authors appreciate the efforts of all officials, especially Dr.Armin Shirvani, who played an important role in carrying out this research.

CONFLICT OF INTEREST:

The authors declared no conflicts of interest.

COPYRIGHTS

©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**HOW TO CITE THIS ARTICLE**

Hadadzadegan, H.; Zomorodian, ZS.; Tahsildoost, M.; Jami, Sh., (2021). Evaluating the effective environmental factors on the satisfaction of patients and companions with the patient's rooms in Tehran hospitals. *Journal of Iranian Architecture & Urbanism.*, 12(1): 251-264.

<https://dx.doi.org/10.30475/ISAU.2020.219849.1358>

https://www.isau.ir/article_118129.html



ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر رضایتمندی بیمار و همراه بیمار در اتاق‌های استراحت بیمارستان‌های شهر تهران

هانی حدادزادگان^۱، زهرا سادات زمردیان^{۲*}، محمد تحصیلدوست^۳، شادی جامی^۴

۱. کارشناسی ارشد معماری و انرژی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

۲. استادیار، گروه فن ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

۳. دانشیار، گروه فن ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

۴. کارشناسی ارشد معماری و انرژی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مشخصات مقاله

مطالعات مختلف تایید می‌کنند که ارزیابی شاخص‌های کیفیت محیطی داخلی، در کاربری‌های حساسی مانند ساختمان‌های درمانی، نقش مهمی را در حفظ سلامت، رضایت و بهبود بیماران ایفا می‌کند. تنوع نیازهای مختلف بهره‌برداران (بیمار، همراه بیمار و کارمندان)، شرایط فیزیولوژیکی و حساسیت‌های ذهنی ایشان، اهمیت انتخاب روش مناسب مطالعه این کاربری را افزایش می‌دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کیفیت محیط داخلی اتاق استراحت بیمار به منظور شناخت مهمترین شاخص کیفیت محیط داخلی تاثیر گذار بر رضایت کاربر و مقایسه شرایط محیطی با استانداردهای موجود در این زمینه است. در پژوهش حاضر از دو روش اندازه‌گیری میدانی داده‌های فیزیکی و پرسشنامه رضایتمندی کاربر، برای سنجش کیفیت محیط داخلی بیمارستان استفاده شده است. سنجش کیفیت محیط داخلی عموماً با استفاده از ۴ شاخصه‌ی اصلی حرارت، نور، صوت و کیفیت هوای داخلی مورد پژوهش قرار می‌گیرد. به این منظور در پنج بیمارستان واقع در شهر تهران ۴۸۲ پرسشنامه از بیماران و همراهان بیمار، جمع‌آوری شد. اندازه‌گیری متغیرهای محیطی مانند دمای هوای خشک، رطوبت نسبی، شدت روشنایی، تراز شدت صوت، غلظت ذرات معلق، در فضای اتاق استراحت بیمار، به صورت همزمان با تکمیل پرسشنامه توسط کاربران مطابق با پروتکل‌های مشخص، توسط پژوهشگر انجام می‌شود. بر اساس نتایج، بیشترین مطابقت با استاندارد در کیفیت هوای داخلی و کمترین در کیفیت صوتی بر اساس استاندارد سازمان جهانی بهداشت مشاهده شده است. نتایج نشان داده‌اند که همبستگی قابل توجهی بین دو شاخص حرارتی و نوری با کیفیت محیط داخلی به ترتیب به میزان ۰/۹۵ و ۰/۲۴ وجود دارد. این در حالی است که دو شاخص صوتی و کیفیت هوای داخل، با وجود میزان همبستگی بالا با کیفیت محیط داخلی (به ترتیب ۰/۲۶ و ۰/۷۶)، منبع داخلی دارند. مقایسه‌ی فراوانی نمونه‌های موردی که در داخل محدوده‌ی استاندارد دمایی (۳۲-۶۲ درجه سانتی‌گراد) با سایر موارد، نشان‌دهنده‌ی افزایش ۱۱ درصدی ناراضیاتی کاربران به واسطه عدم رعایت این بازه است. با توجه به اینکه کیفیت صوتی غالب نمونه‌های موردی خارج از حد استاندارد است، لیکن ۳۰ تا ۴۰ درصد از کاربران، رضایت نسبی از وضعیت صوتی را گزارش کرده‌اند. کیفیت روشنایی نیز، با توجه به روشنایی بیش از حد استاندارد در غالب نمونه‌های موردی، میزان رضایت کاربران را به‌طور میانگین در بالاترین محدوده رضایت ثبت کرده است.

نکات شاخص

- عدم رعایت محدوده‌ی استاندارد دمایی و رطوبتی، تأثیر چندانی در ناراضیاتی کاربران از کیفیت محیط داخلی نداشته است.
- بیماران به ترتیب +۱۱، -۱۲، -۱۱، -۶ و +۱۳ درصد نسبت به همراهان به خروج از محدوده استاندارد دمایی، رطوبتی، صوتی، غلظت کربن‌دی‌اکسید و غلظت ذرات معلق کوچکتر از ۲/۵ میکرون حساس بوده‌اند که بیانگر تأثیرات بیماری بر ادراک کاربران از متغیرهای محیطی است.
- کیفیت هوای داخلی و کیفیت صوتی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت محیط داخلی (با ضریب همبستگی به ترتیب ۰/۶۷ و ۰/۶۲) هستند.

واژگان کلیدی

کنترل کیفیت هوای داخل
آسایش حرارتی
آسایش نوری
آسایش صوتی
کیفیت محیط داخلی

نحوه ارجاع به مقاله

حدادزادگان، هانی؛ زمردیان، زهرا سادات؛ تحصیلدوست، محمد و جامی، شادی. (۱۴۰۰). ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر رضایتمندی بیمار و همراه بیمار در اتاق‌های استراحت بیمارستان‌های شهر تهران، نشریه علمی معماری و شهرسازی/ایران، ۱۲(۱)، ۲۶۴-۲۵۱.

* نویسنده مسئول

تلفن: ۰۰۹۸۲۱۲۹۹۰۲۸۶۱

پست الکترونیک: z_zomorodian@sbu.ac.ir

مقدمه

در تحقیق (Sadatsafavi, Walewski, & Shepley, 2015: 453) فضاهای مراکز درمانی از لحاظ کاربری به سه بخش تقسیم شده است: اتاق‌های بیماران، اتاق‌های کار کارکنان و فضاهای اختصاصی کارکنان. اما تحقیق حاضر با توجه به تنوع گونه‌بندی اتاق‌های استراحت و نیز اهمیت آن تنها به مطالعه همین فضا پرداخته است.

در مقایسه با سایر ساختمان‌های عمومی، مراکز درمانی به علت کارکرد شبانه‌روزی خود دارای پیچیدگی‌های زیادی برای کنترل محیط‌های عفونی و مواد شیمیایی هستند (Xuan, 2016: 793). از این‌رو بخش بیمارستانی و درمانی به عنوان بیشترین مصرف‌کننده انرژی در انواع ساختمان‌ها به شمار می‌آید (Balaras, Dascalaki, & Gaglia, 2007: 465). سهم بیشتری از مصرف انرژی در این نوع کاربری مربوط به بخش تأسیسات مکانیکی برای سرمایش و گرمایش و تعویض هوا است. بیمارستان‌ها، در کشور آمریکا، انگلیس، ژاپن و شمال چین، در مقایسه با سایر کاربری‌ها، بیشترین مصرف‌کننده انرژی هستند.

مطالعات پیشین این فرضیه را در ذهن نویسنده ایجاد می‌کند که متغیرهای محیطی زیادی می‌توانند بر رضایت کاربر در فضاهای درمانی تأثیرگذار باشند. حال اینکه این متغیرهای محیطی تا چه میزان بر رضایت کاربر تأثیرگذار بوده و تا چه میزان می‌توانند با معیارهای استاندارد همخوانی داشته باشند، بخشی از اهداف پژوهش حاضر است. روش‌های فعلی ارزیابی کیفیت محیط داخلی در بیمارستان محدود به اندازه‌گیری و مقایسه‌ی وزنی عوامل تأثیرگذار با یکدیگر است (Nimlyat & Kandar, 2015: 65). به علاوه در ایران اطلاعات چندانی از کیفیت محیط داخلی این مراکز، در مقایسه با سایر ساختمان‌ها وجود ندارد و نیز کاربران به علت تنش‌های ناشی از بیماری علاقه‌ای به شرکت در نظرسنجی ندارند. از سوی دیگر تاکنون هر چهار عامل مؤثر بر کیفیت محیط داخلی (حرارت، نور، صوت و کیفیت هوای داخلی) به صورت توأمان، در ایران بررسی نشده است.

در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش که ارزیابی کیفیت محیط داخلی بیمارستان‌های شهر تهران است، مراحل زیر پیموده شده است:

۱. جمع‌آوری اطلاعات فیزیکی پارامترهای مؤثر بر کیفیت محیط داخلی در بیمارستان‌های تهران.
۲. مقایسه نتایج پرسشنامه بیماران و همراهان درباره کیفیت محیط اتاق بستری با استانداردها و تحقیقات قبلی.
۳. مشخص کردن مهم‌ترین عامل تأثیرگذار کیفیت محیط داخلی، بر رضایت بیماران در اتاق استراحت.
۴. مقایسه بیمار و همراه بیمار در تأثیرپذیری از تغییرات شرایط محیط داخلی.

محدوده‌ی فعالیت‌های یک بیمارستان، شامل تأمین محیطی مناسب برای درمان و نگهداری بیماران و آموزش و تحقیق است (Al-Rajhi, Ramaswamy, & Al Jahwari, 2012: 38). از دیگر سو، ارتباطی قوی بین سندروم‌های ساختمانی و کیفیت محیط داخلی وجود دارد که حساسیت کاربری بیمارستان را نسبت به سایر کاربری‌های ساختمانی افزایش می‌دهد (S. K. Wong et al., 2009: 469). اندازه‌گیری متغیرهای کیفیت محیط داخلی با افزایش توجه به رضایت و سلامتی کاربران در ساختمان، بیشتر مورد توجه قرار گرفت (Guyon, 2008: 36; Hua, Oswald, & Yang, 2011: 62) و در تحقیقات مختلف، ابعاد و محدوده‌های متنوعی برای آن تعیین شد. مطالعات (Alzoubi, Al_ Rqibat, & Bataineh, 2010: 2663)، کیفیت محیط داخلی یک ساختمان را وابسته به موارد زیر می‌دانند: صوت یا صدای مزاحم، کیفیت نور، حرارت، امواج الکترومغناطیس، تأمین آب سالم، کیفیت هوا و نظایر آن. همچنین گرچه در برخی تحقیقات (Salonen et al., 2013: 47; Dorasol, Mohammad, & Hakim, 2012: 2665) تا ۱۵ شاخص و ۳۷ عامل بررسی شده، بیشتر محققان، ۴ عامل حرارت، صوت، نور و کیفیت هوای داخلی را به عنوان متغیرهای اصلی ذکر کرده‌اند (Heinzerling, Schiavon, Webster, & Arens, 2013: 220; Lai, Mui, Wong, & Y. Law, 2009: 934; Mahbob, Kamaruzzaman, Salleh, & Sulaiman, 2011: 437; Sakhare & Ralegaonkar, 2014: 152; L. Wong, Mui, & S. Hui, 2008: 4; Yoon, 2008: 27). نتایج یک مطالعه (Croitoru, Andreea, Bode, & Angel, 2013: 50) نشان داد، ادراک کاربران متفاوت از راهنماها و استانداردهای موجود است و طراحی بیمارستان‌ها نیز بر این اساس انجام نشده است. به طور کلی، اکثر راهنماها و استانداردهای ارزیابی کیفیت محیط داخل، هر پارامتر مؤثر را به‌صورت مجزا بررسی کرده‌اند (ASHRAE, 2004: 1-268, 2010: 1-32; Institution, 2007: 1-56, 2012: 1-32). تا تأثیر هر عامل بر رضایت کاربران و بازده عملکردی آن‌ها، مشخص شود (Huang, L., Zhu, Y., Ouyang, Q., Cao, 2012: 306).

با وجود اهمیت نظر بیماران، گروه‌های مختلف و در نتیجه رویکردهای متفاوت نمونه‌گیری در محیط بیمارستان باید مدنظر قرار گیرد، و لذا برخی از مطالعات، کاربر در یک گروه کاربری (بیمار یا کارمند) (Verheyen, Theys, Allonsius, & Descamps, 2011: 1202; Zhao & Mourshed, 2012: 14) و در برخی (Croitoru et al., 2013: 49; Mendes, 2008: 620) دیگر به صورت هم‌زمان (De Giuli, Zecchin, Salmaso, Corain, & De Carli, 2013: 224; Fransson, Västfjäll, & Skoog, 2007: 1885; Skoog, Fransson, & Jagemar, 2012: 122; Yau, Chew, & Saifullah, 2005: 875) و بعضاً هر سه گروه بیمار، کارمند و ملاقات‌کننده (Al-Harbi, 2005: 873; Skoog et al., 2005: 235) ارزیابی شده‌اند.



اوقات احساس رضایت حرارتی دارند (Uścińowicz, Chludzińska, & Bogdan, 2015: 301). لذا تأمین آسایش حرارتی برای کاربران با سطح پوشش و فعالیت متفاوت ممکن است بسیار پیچیده باشد.

کیفیت روشنائی درواقع میزان نور تأمین شده فضا، برای رسیدن به اهداف و حداقل روشنائی موردنیاز کاربر است (Boyce, 2003: 187). به علاوه میزان نور خورشیدی دریافتی یک فضا به چیدمان، ساختار فضایی، تعداد و ابعاد پنجره بستگی دارد. در پژوهش‌های (Boubekri, 2008: 463; Koster, 2004: 25; Ulrich, R. S., Quan, X., Zimring, 2004: 117; C., Joseph, A., & Choudhary, 2004: 117) به اهمیت نقش روشنائی (مصنوعی و طبیعی)، در بهبود وضعیت بیماران و روند درمانی آن‌ها، تأکید شده است. تأمین حداقل ۱۵۰ لوکس نور در سطح زمین در بیمارستان‌ها علاوه بر سهولت در جابه‌جایی و تحرک افراد، در کاهش مصرف انرژی نیز مؤثر است (Choi, O. Beltran, & Kim, 2012: 71). گرچه حداقل فاکتور نور روز^۳ در بیمارستان ۳ درصد تعریف شده است (Choi et al., 2012: 73).

مطالعات زیادی بر تاثیر سروصدا بر سلامتی و تندرستی کاربران فضاهای بیمارستانی اشاره دارند (Ampt, Harris, & Wise, 2008: 355; Joseph, A., & Ulrich & Ulrich, 2007: 13; Mazar, 2005: 3). حتی تاثیر آن بر آشفته‌گی‌های حین خواب بیماران بستری در بیمارستان‌ها نزدیک به ۳۰ درصد برآورد شده است (Ampt et al., 2008: 326). مطالعات نشان داده‌اند که سطح سروصدا در بیمارستان‌ها، اغلب بیش از استاندارد پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت^۴ (۴۰ دسی‌بل) بوده و گاهی به ۱۰۰ دسی‌بل نیز می‌رسد (Stephen Nimlyat, 2016: 235). ضعف شرایط آکوستیکی محیط بیمارستان و اتاق استراحت بیمار بر سلامتی فیزیولوژیکی بیمار تاثیرگذار بوده و احتمال مراجعه مجدد وی را، افزایش می‌دهد (Hagerman et al., 2005: 269). سروصدای مزاحم در محیط بیمارستان عموماً ناشی از رفت و آمد بیش از حد، صدای ملاقات‌کنندگان، تجهیزات پزشکی متعدد، سرفه بیماران و حمل و نقل تجهیزات و بیماران به داخل و خارج از اتاق است (Nimlyat & Kandar, 2015: 67) و انعکاس آن به واسطه سطوح صاف و موازی، راهروهای طولانی، و پر خیم، تجهیزات پزشکی است.

به جهت تامین هوای تازه لازم برای تأمین سلامت کاربران، ورود هوای تازه توسط سیستم مکانیکی تهویه ساختمان کنترل می‌شود (Kibert, 2005: 36-39). کیفیت هوای داخل، به مقدار

مطالعه کیفیت محیط فضا‌های بیمارستانی از طریق مطالعه تمام متغیرهای موثر شامل: آسایش حرارتی، صوتی، بصری و کیفیت هوای داخلی بررسی می‌شوند (Ma et al., 2017: 145). ۴۷/۵ درصد از کارمندان یک تحقیق در مطالعه بخش جراحی بیمارستانی مورد نظر، سندرم ساختمان بیمار را گزارش کرده‌اند (San José-Alonso, Velasco-Gomez, Rey-Martínez, Alvarez-Guerra, & Gallego Peláez, 1999: 183). بررسی میزان مصرف انرژی و کیفیت محیط داخلی در پژوهش‌های دیگر، نشانگر عدم تطابق دما و رطوبت اتاق‌های عمل با استانداردهای بین‌المللی (Balaras et al., 2007: 465) و لزوم افزایش جریان هوا برای اصلاح کنترل کیفیت هوای داخل پس از استفاده از مواد شیمیایی (Wang, Lee, Cheng, & Law, 2012: 677) است. همچنین مطالعه دیگر نشان داد در اغلب موارد، کارکنان ناراضی‌تری بیشتری نسبت به بیماران اظهار داشته‌اند (De Giuli et al., 2013: 223). مقایسه دو پژوهش پرسشنامه‌ای، نشان داد، بیمارستان‌های دارای گواهی لیید، امتیازات بالاتری در بخش‌های نورپردازی، آکوستیک، شرایط حرارتی در زمستان و تابستان، میزان آسایش کلی و بهره‌وری ادراک شده، دارند (Xuan, 2016: 795).

عمده شکایات در مورد کیفیت محیط داخلی در یک پژوهش از هوای خشک، هوای کثیف، روشنایی بیش از حد و دمای بسیار بالای اتاق بوده و توصیه شده دمای اتاق تا ۲۲ درجه سلیسیوس کاهش یابد (Nordström, Norbäck & Akselsson, 1995: 41). نتایج اندازه‌گیری شرایط حرارتی بیمارستان در تایوان (Hwang, Lin, Cheng, & Chien, 2007: 2983) و مالزی (Yau & Chew, 2009: 507) نشان دهنده تطابق با اشرفی^۲، تا ۴۴ درصد و رضایت حرارتی به ترتیب بیش از ۸۰ و در حدود ۴۹ درصد بوده است. به علاوه افراد ضعیف نسبت به افراد مقاوم در تابستان و زمستان، درجه حرارت بالاتری را ترجیح می‌دهند. هاوان و همکاران (Hwang et al., 2007: 2985) و اسکوگو همکاران (Skoog et al., 2005: 873) دریافتند که تفاوت بین ادراک کارمندان و بیماران از دمای هوای داخل در زمستان بیش از تابستان است.

مطابق پژوهشی در یک بیمارستان در ایران، عدم استفاده از خنک‌کننده‌های مکانیکی پیشرفته، در تابستان، نارضایتی بیشتری به دنبال دارد (Pourshaghaghly & Omidvari, 2012: 1091).

در زمستان نیز، کاربران برخی از بخش‌ها از بیش گرمایش فضای داخلی رنج می‌برند و آسایش حرارتی ایشان تأمین نمی‌شود. به علاوه در اتاق‌های اورژانس بیمارستانی در لهستان، متخصصان بیهوشی، پرستاران و دستیاران، و جراحان، به علت تفاوت در سطح فعالیت، به ترتیب در ۹۰، ۳۰ و ۵ درصد

مدرس، طالقانی و شهدای تجریش را در پهنه‌بندی اقلیمی CSA و لبافی نژاد را CWA و بیمارستان امام حسین را مطابق شرایط غالب شهر تهران، BSK (اقلیم تهران غالباً دارای اقلیمی سرد و خشک با نیاز انرژی متوسط و نیاز غالب حرارتی برای گرمایش)، می‌داند (Code 19, 2017).

پرسشنامه کاربران

کیفیت محیط داخلی و تأثیر آن بر کاربران در مطالعات مختلف به روش‌های زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

۱. پرسشنامه رضایتمندی ذهنی و ادراکی کاربر از کیفیت محیط داخلی (Croitoru et al., 2013: 49; Dascalaki, Gaglia, Balaras, & Lagoudi, 2009: 14; Zhao & Mourshed, 2012: 557).

۲. برداشت پارامترهای محیطی به صورت میدانی (Azizpour et al., 2013).

۳. پرسشنامه و اندازه‌گیری فیزیکی پارامترهای محیطی بصورت توامان (De Giuli, Da Pos, & De Carli, 201: 341; Ng, 2011: 1-267; Verheyen et al., 2011: 1201).

به علاوه در مراکز بهداشتی، پارامترهای محیطی، تا ۵ درصد و پرسشنامه رضایتمندی کاربر از ارزیابی کیفیت محیطی، تا ۴۲ درصد و ترکیب این دو مورد ۴۹ درصد از رضایتمندی کلی کیفیت محیطی داخلی را توجیه می‌کند (Fransson 1889 et al., 2007); لذا در این تحقیق از هر دو روش استفاده شد، تا کیفیت محیط داخلی اتاق‌های بیمار، به وسیله تجربیات کاربران به طور جامع ارزیابی شود. این پرسشنامه علاوه بر مشخصات فردی و دلایل بستری، در مقیاسی هفت‌تایی (۱ کاملاً ناراضی تا ۷ کاملاً راضی) شامل پرسش از رضایت از چهار پارامتر محیط داخلی اصلی کیفیت حرارتی، کیفیت صوتی، کیفیت روشنایی، کیفیت هوای داخلی، میزان رضایت کلی از شرایط محیط داخلی، انتقاد و پیشنهادها کاربر است (جدول ۲).

جریان هوا و میزان آلاینده‌ها، اعم از آلودگی‌های بیولوژیکی و خاص، ترکیبات گازی (کربن دی‌اکسید، کربن مونواکسید و ترکیبات آلی فرّار) و ذرات ریز تا ۲/۵ میکرون بستگی دارد. علیرغم اهمیت تأثیر تمام این آلاینده‌ها، مقدار کربن دی‌اکسید در فضا به عنوان شاخصی برای کیفیت هوا شناخته می‌شود (Sundell, 1999: 16). کیفیت هوای داخل برای کاربران بیمارستانی بسیار مهم‌تر از شرایط حرارتی، صوتی و نور است (Fransson et al., 2007). به علاوه ۵ درصد بیماران با مراجعه به بیمارستان، انواع بیماری و عفونت‌ها را گسترش می‌دهند. همچنین غلظت بعضی از آلاینده‌های خطرناک در تعدادی از فضاهای داخلی تا ۷۰ برابر بیش از هوای آزاد است (O'Neal, 2000: 46). وجود رطوبت و دم‌هوا در نزدیکی تراز کف در فضاهای درمانی، احساس خشکی و راکد بودن هوا را افزایش می‌دهد (Norbäck & Nordström, 2008: 28).

روش تحقیق

معرفی نمونه‌های موردی

پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا یک تحقیق علمی- پژوهشی می‌باشد که در پنج بیمارستان عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران مطابق با جدول ۱، انجام شده است. ۴۱ تیپ اتاق استراحت و ۴۸۲ کاربر، شامل بیماران و همراهان بیمار، به ترتیب ۲۵۲ و ۲۳۰ نفر به صورت تصادفی، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. این در حالیست که ۵۹ درصد از جامعه آماری را افراد بالای ۴۰ سال و ۱۶ درصد از جامعه آماری زیر ۳۰ سال سن دارند. مدت زمان بستری ۶۷ درصد از جامعه آماری این پژوهش نیز کمتر از ۱ هفته بوده است و جامعه آماری جنسیت زن ۵ درصد کمتر از جنسیت مرد است. تعداد نمونه موردی بر اساس رابطه کوکران با در نظر گرفتن ۵ درصد خطا در جامعه آماری یکصد هزار نفری بیماران انتخاب و مورد استفاده قرار گرفته است.

شرایط اقلیمی تهران

افزونه کوپن- گایگر در گوگل ارث، بیمارستان شهید

Table 1. Measured IEQ parameters along with minimum standards for hospitals

Name of Hospitals	Taleghani	Shohadaye Tajrish	Shahid Modarres	Imam Hosein	Labbafi Nejad
Area (m ²)	42000	37164	28560	52000	32650
Built / Renovation	1979	1961 & 1993	1975	1985	1981
Building Orientation	Southwest - Northeast	Southeast - Northwest	Southwest - Northeast	Eastern- Western	Southeast- Northwest
Number of Floors	7	3, 6	5	9	4
Room Capacity	2, 3, 6	2, 3, 6	2, 3, 4, 6	2, 3, 4	2, 3, 4, 6
Window to Wall Ratio (WWR)	18 - 57	30 - 70	30 - 80	30 - 60	20 - 40
Per Capita	9.3 - 5.6	11.2 - 2.75	9 - 5	9.15 - 5.5	11 - 7.5
Heating/Cooling	Chiller/ Boiler	Chiller/ Boiler/ Evaporative Cooler	Chiller/ Boiler	Chiller/ Boiler	Chiller/ Boiler

اندازه‌گیری فیزیکی

کشیدگی (قرار گرفتن داده‌ها بین ۲- تا ۲+) و نمودار هیستوگرام (شکل زنگوله‌ای، شکل عادی) مورد تایید قرار گرفته است.

تحلیل داده‌ها

کیفیت حرارتی

با توجه به استاندارد اشری (ASHRAE, 116: 2004) و مقررات سازمان برنامه و بودجه ایران (Organization, 125: 2004) محدوده‌ی دما و رطوبت نمونه‌های موردی، در تصویر ۱، نشان داده شده است. نواحی ۹ گانه‌ی حرارتی، به تفکیک فراوانی نمونه‌های موردی نیز در جدول ۴، نمایش داده شده است.

بیشترین فراوانی کاربرانی که در محدوده‌ی آسایش حرارتی واقع‌اند، در بیمارستان A و B به ترتیب ۹۷ و ۸۰ است. این مسئله با پاسخی که

شرایط حرارتی، صوتی، روشنایی و کیفیت هوای داخل، با استفاده از اندازه‌گیری متغیرها در اتاق‌های بیمار انتخابی، ارزیابی شده است. اطلاعات پیرامون نام دستگاه اندازه‌گیری، پروتکل اندازه‌گیری برای هر متغیر محیطی، همراه با استانداردهای موجود در جدول ۳، نشان داده شده است. برداشت میدانی متغیرهای محیطی به صورت همزمان با تشکیل پرسشنامه در اتاق استراحت بیمار از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعد از ظهر در بازه‌ی تاریخی ۱۵ اردیبهشت تا ۳۰ خرداد در هر پنج بیمارستان یکی پس از دیگری مطابق با پروتکل‌های اندازه‌گیری و با استفاده از دستگاه‌های کالیبره شده، مورد پژوهش قرار گرفته است. اعتبارسنجی نتایج پژوهش حاضر بر اساس اعتبارسنجی داده‌ها با استفاده از مقادیر آلفای کورنباخ (۰/۸۵)، تست Q-Q، تست چولگی و

Table 2. Details of questionnaire

General Information			Scale
Type of Referral	Surgery	Duration of Presence in Space	Nominal
User Type	Cause of Hospitalization	Number of Visits	
Gender	Age	Duration of Hospitalization	
IEQ Questionnaires			Satisfaction Rate
Thermal	Air Temperature / Dry Air / General Thermal Condition		Completely Satisfied = 7
Acoustical	Annoying Sound / Audio Privacy / General Audio Status		Very Satisfied = 6
Lighting	Natural Light / Artificial Light / General Lighting Condition		Satisfied = 5
IAQ	Freshness of Air / Smell of Air / General Condition of Air		Neutral = 4
Overall	-		Dissatisfied = 3
Explanation	-		Very Dissatisfied = 2
			Completely Dissatisfied = 1

Table 3. Measured IEQ parameters along with minimum standards for hospitals

Parameters	Indicators	Standard Range	Standard/Research	Instrument	Place/Height	Measurment Protocol
Thermal Environment	Dry Bulb Temperature (°C)	24 - 28	Iran Codes, 2004	Kestrel 5400 Heat Stress Tracker	Center of the room / 90- 110 cm from the floor	ASHRAE
		21 - 24	American Architects Research Center, 2006			
		23 - 26	ASHRAE, 2004			
		24 - 33	Adaptive Comfort, 2007			
		27 - 37	Nicole and Humphrey, 2002			
	Humidity Ratio (%)	30 - 60	Iran Codes, 2004			
Acoustical Environment	Sound Intensity (Db)	< 40	LEED v4 - Background noise of facilities	TES -1352A	Center of the room / At least 90 cm from the floor and vertical surfaces	ASHRAE
		< 60	LEED v4 - Background noise of external			
		< 40	WHO, 1999			
		< 30	Code 18, 2014			
		< 60	ASHRAE, 2007			
Lighting Environment	Illuminous Intensity (lux)	100 - 150	Indian National Regulations, 2005	TES -1352A	Center of the room / 90- 110 cm from the floor	ASHRAE LEED v4
		100 - 225	CIBSE, 1989			
		50 - 300	Code 13, 2008			
Indoor Air Quality	Co2 Concentration (ppm)	< 700	ASHRAE, 2007	77535 potable Co2 meter	Center of the room / 90- 180 cm from the floor	LEED v4
	Volatile Organic Compound(mg/m3)	< 1	LEED v4	TES-5322		ASHRAE
	PM 2.5(ppm)	< 35	WHO, 1999			
		< 20	LEED v4			



Table 4. Measured IEQ parameters along with minimum standards for hospitals

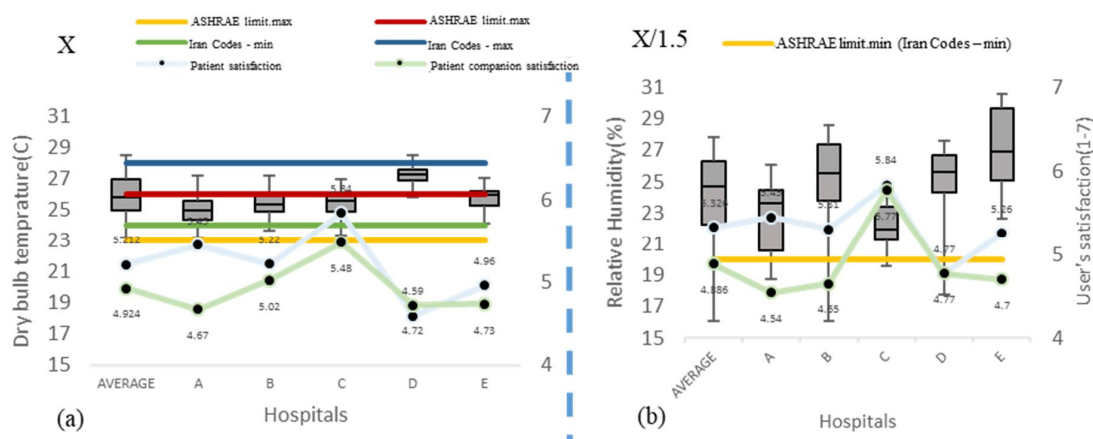
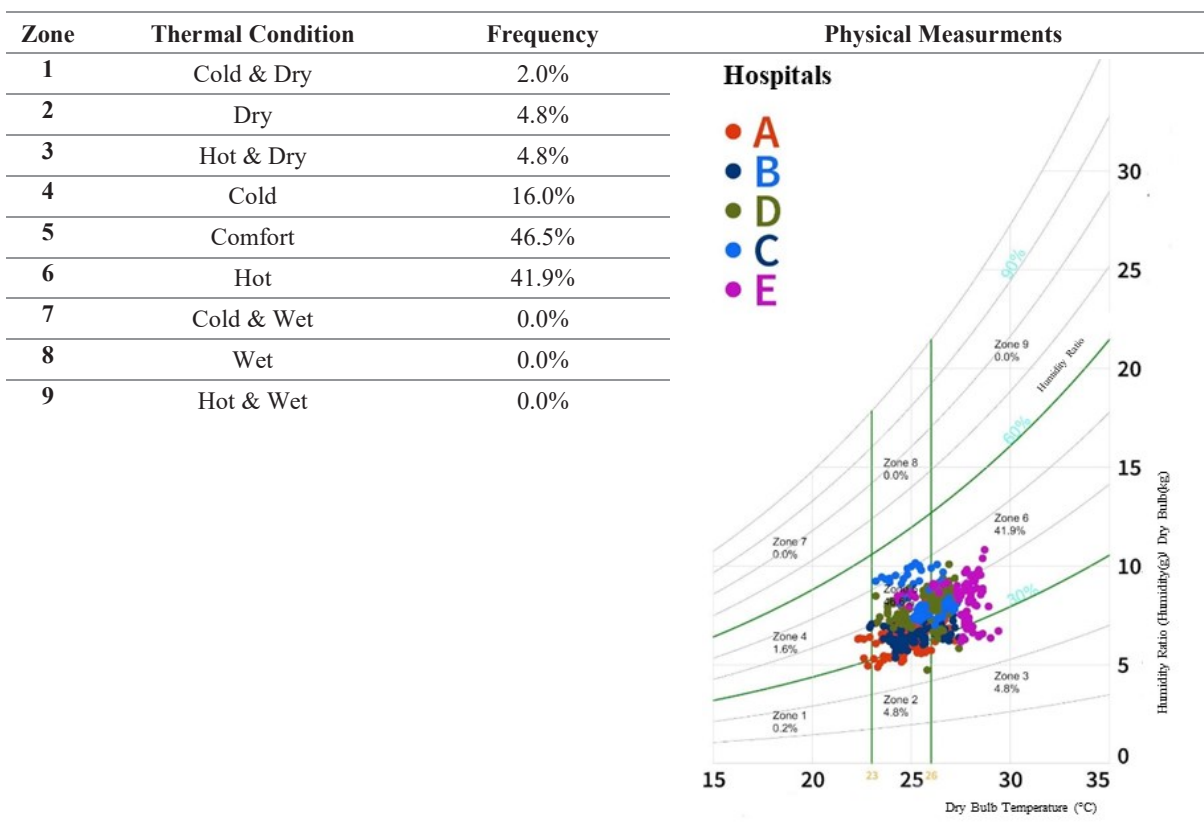


Fig. 1. Dry bulb temperature (a) & Relative humidity (b) range in hospitals

نسبت به همراهان بیمار از وضعیت حرارتی ناراضی کرده است. این درحالی است که برای وضعیت رطوبتی، بیماران ۱۲ درصد کمتر از همراهان بیمار حساسیت از خود نشان داده‌اند.

کیفیت صوتی

مطابق تصویر ۲، کیفیت صوتی تمام نمونه‌ها با توجه به محدوده‌های تعریف شده (جدول ۳) و بر اساس استاندارد سازمان جهانی بهداشت و مقررات ملی ساختمان ایران، خارج از محدوده بوده و طبق استاندارد اشری، ۹۵ درصد نمونه‌ها در محدوده مجاز، قرار می‌گیرند. از دیگر سو، کاربران رضایت کمی را در رابطه با شرایط صوتی اعلام کرده‌اند. با این وجود تنها ۲۶ درصد از کاربران نسبت به خروج از محدوده استاندارد واکنش نشان داده‌اند و به میزان ۱۴ درصد عدم رضایت از کیفیت محیط

کاربران به آسایش حرارتی و آسایش محیط داخلی داده‌اند با توجه به مدل ریاضی معرفی شده در رابطه ۱، مرتبط و منطبق بوده که میزان احتمال همبستگی (ضریب تشخیص) بین این دو دسته آماری را به میزان $R^2 = 0/35$ نشان می‌دهد.

Equation 1. Statics equation for estimating user overall satisfaction level of IEQ

$$\begin{aligned} \text{Overall IEQ Satisfaction} = & (-0.146 * Ta + 8.838 + \\ & 0.53) + (-0.022 * Rh + 5.586 + 0.013) + \\ & (-0.035 * Db + 6.6 + 0.017) + (-1.172E - 09 * \\ & Lh^3 + 3.074E - 06 * Lh^2 - 0.002 * Lh + 5.172 + \\ & 0.348) + (-0.002 * Co2 + 5.919 + 0.001) + \\ & (0.001 * PM2.5^2 - 0.062 * PM2.5 + 5.936 + 0.423) \end{aligned}$$

مطابق با مقایسه نتایج اندازه‌گیری میدانی و پرسشنامه رضایت کاربران خروج از محدوده استاندارد حرارتی اشری بیماران را ۱۱ درصد بیشتر

شده است؛ اگرچه تأثیری بر نظر کاربران از کیفیت محیط داخلی نداشته است. مطابق با مقایسه نتایج اندازه‌گیری میدانی و پرسشنامه رضایت کاربران، خروج از محدوده استاندارد روشنایی مقررات ملی ایران مبحث ۱۳، برای بیماران چندان حساسیت ایجاد نکرده است. این در حالی است که همراهان بیمار، ۵ برابر بیشتر عدم رضایت از وضعیت روشنایی را هنگام قرارگیری در محدوده خارج از استاندارد گزارش داده‌اند.

کیفیت هوای داخلی

غلظت کربن دی اکسید ۸۶ درصد نمونه‌ها و غلظت ذرات کوچک‌تر از ۲/۵ میکرون ۶۸ درصد، آن‌ها در محدوده‌ی مورد قبول استانداردها قرار دارد (تصویر ۴). عدم رعایت غلظت مجاز کربن دی‌اکسید (کمتر از ۷۰۰PPM) و ذرات معلق کوچک‌تر از ۲/۵ میکرون در فضای استراحت بیمار (کمتر از ۳۵PPM) به ترتیب موجب افزایش ۴/۷ درصدی و ۱۰/۲ درصدی نارضایتی است. مطابق با مقایسه نتایج اندازه‌گیری میدانی و پرسشنامه رضایت کاربران خروج از محدوده استاندارد کیفیت هوای داخلی اشری، همراهان بیمار ۶ درصد بیشتر

داخلی را، سبب شده است. مطابق با مقایسه نتایج اندازه‌گیری میدانی و پرسشنامه رضایت کاربران خروج از محدوده استاندارد صوتی اشری همراهان بیمار، ۱۱ درصد بیشتر نسبت به بیماران از خود حساسیت نشان داده‌اند.

کیفیت روشنایی

بر طبق جدول ۳، وضعیت شدت روشنایی افقی اندازه‌گیری شده، با دو استاندارد سیبسی و مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۳، مقایسه شد. همانطور که در تصویر ۳ مشخص است، به ترتیب ۱۶ و ۶ درصد از کاربران در محدوده‌ی آسایش نوری قرار می‌گیرند. این در حالی است که تمام کاربران در بیمارستان‌ها به‌جز بیمارستان A، بالاتر از ۶ امتیاز به وضعیت روشنایی داده‌اند. این زیادی روشنایی در نمونه‌های موردی باعث رضایت کاربران شده است، درحالی‌که می‌توان با تنظیم میزان روشنایی در محدوده بهینه ۳۰۰ تا ۵۰۰ لوکس رضایت کاربران، محدوده استاندارد و کاهش مصرف انرژی را فراهم کرد. عدم رعایت شرایط مندرج در مقررات ملی ایران موجب عدم رضایت ۲/۱ درصد کاربران و افزایش ۶۰ درصدی حساسیت ایشان به این موضوع

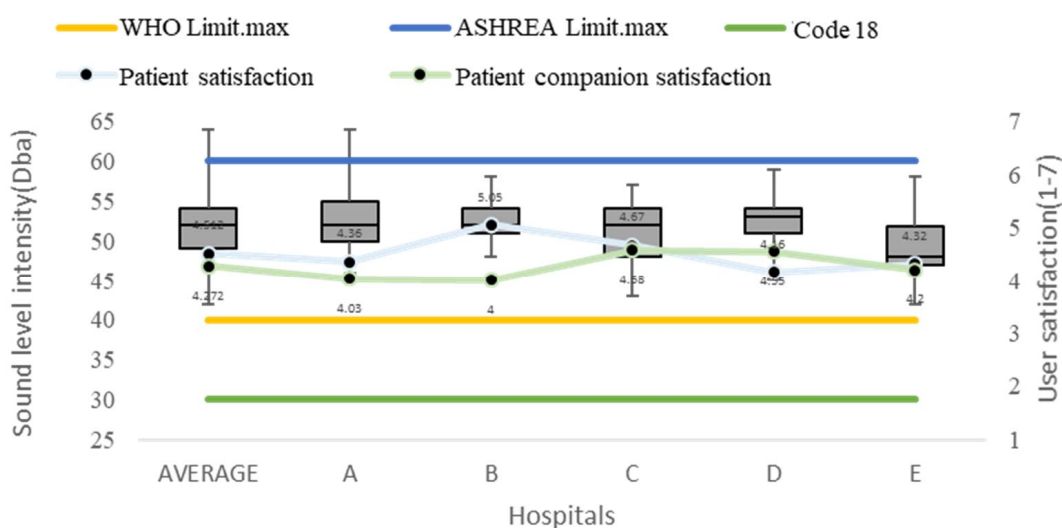


Fig. 2. Sound level intensity & user satisfaction range in hospitals

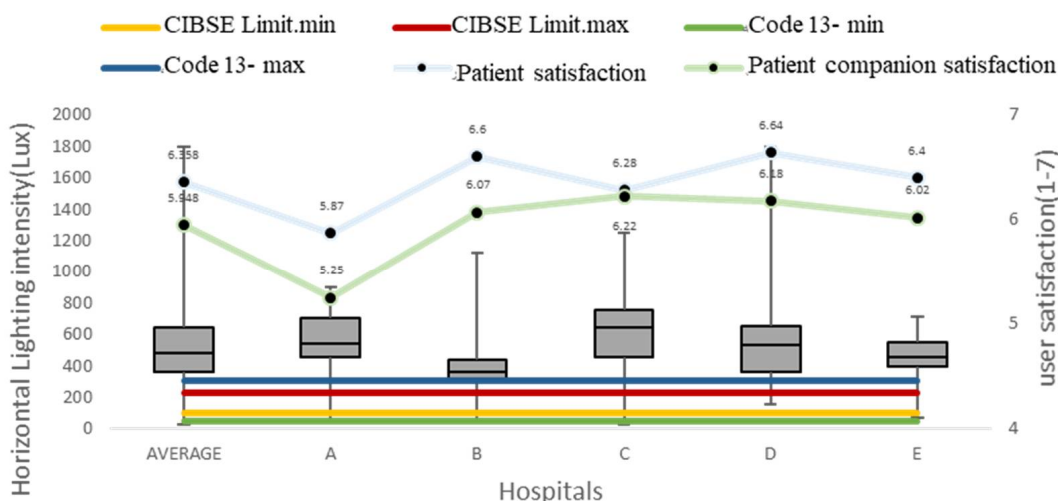


Fig. 3. Horizontal lighting intensity & user satisfaction range in hospitals



افقی^{۱۰} (Lh)، غلظت کربن دی اکسید^{۱۱} (CO₂) و غلظت ذرات معلق کوچک‌تر از ۲/۵ میکرون^{۱۲} (P.M2/5) به عنوان متغیرهای فیزیکی وابسته به کیفیت محیط داخلی مورداستفاده قرار گرفته‌اند. مطابق با روش رگرسیون خطی ساده متغیرهای ذکر شده در بالا همگی با میزان $e < 0/05$ به ترتیب ضریب اطمینان و اهمیت^{۱۳} (Sig) برابر با ۰/۰۰۷، ۰/۰۶۷، ۰/۰۹۳، ۰/۰۶۹ و ۰/۰۰۱ و ۰/۰۰۹ دارد.

با تعیین مقدار عددی پارامترهای فیزیکی محیط در فرمول آماری می‌توان میزان رضایت کلی کاربر از کیفیت محیط داخلی را با خطای کمتر از ۵ درصد مطابق با مدلسازی آماری قابل مشاهده در جدول ۵، انجام داد. در جدول ۶، وزن متغیرهای کیفیت محیط داخلی این پژوهش با سایر پژوهش‌های مشابه در کیفیت محیط داخلی مقایسه شده است. بیشترین میزان وزن مربوط به بخش صوتی و کیفیت هوای داخلی است.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش با استفاده از ۴ متغیر کیفیت حرارتی، کیفیت صوتی، روشنایی و کیفیت هوای داخلی، شرایط آسایش کاربران در ۵ بیمارستان شهر تهران به دو روش اندازه‌گیری میدانی

از بیماران حساس بوده‌اند. این درحالی است که بیماران مطابق با استاندارد سازمان جهانی بهداشت برای غلظت ذرات کوچک‌تر از ۲/۵ میکرون ۱۳ درصد بیشتر حساس بوده‌اند.

کیفیت محیط داخلی

مقایسه‌ها نشان می‌دهد کیفیت هوای داخلی و کیفیت صوتی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت محیط داخلی (با ضریب همبستگی به ترتیب ۰/۶۷ و ۰/۶۲) است. نتایج تبیین‌گر فاصله زیادی بین استانداردهای عوامل مختلف موثر بر کیفیت محیط داخلی و رضایتمندی کاربر به ویژه در عوامل حرارتی، صوتی، و روشنایی (به ترتیب با ۲۲، ۴۴، و ۷۰ درصد اختلاف) وجود دارد. حتی در بخش آسایش صوتی کاربران در تراز شدت صوت ۴۰ دسی‌بل بالاتر از حد اعلام شده در محیط استراحت خود نیز احساس آسایش اعلام کرده‌اند.

مدل آماری کیفیت محیط داخلی

مبتنی بر اطلاعات حاصله از آمار گردآوری شده، رابطه ۱، به‌منظور شناسایی وضعیت رضایت عمومی کاربر از کیفیت محیط داخلی^{۱۴} ارائه می‌گردد. در این مدل دمای هوای خشک^{۱۵} (Ta)، رطوبت نسبی^{۱۶} (Rh)، تراز شدت صوت^{۱۷} (Db)، شدت روشنایی

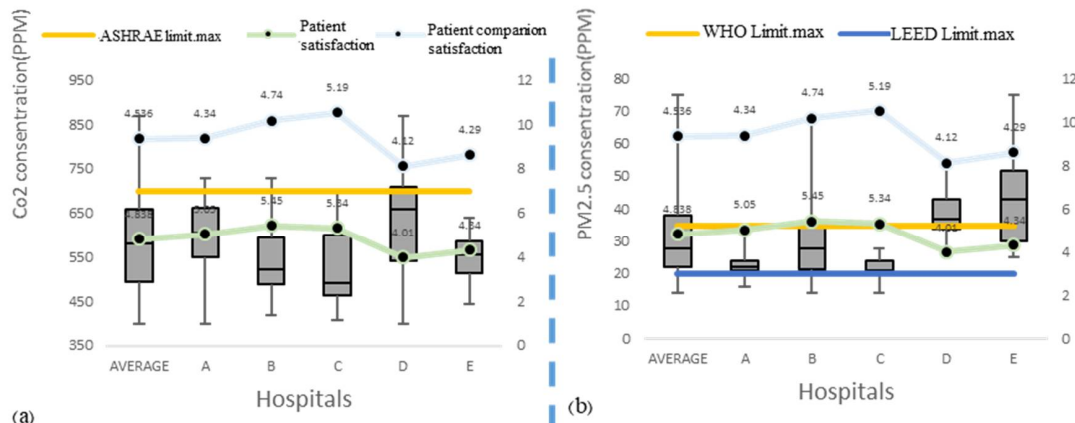


Fig. 4. CO₂ & PM_{2.5} concentration by the side of user satisfaction range in hospitals

Table 5. Index of occupants' satisfaction according to the statistical model introduced in Equation 1

Completely Dissatisfied	Dissatisfied	Semi-Dissatisfied	Neutral	Semi-Satisfied	Satisfied	Completely Satisfied
0 - 6	7 - 12	13 - 18	19 - 24	25 - 30	31 - 36	37 - 42

Table 6. Comparison of IEQ parameters Weighting Scheme in related researches

Indoor Environment Quality Parameters					
Research period	IAQ	Lighting Quality	Acoustical Quality	Thermal Quality	Researcher
One Year	0.209	0.164	0.203	0.208	Chiang & Lai, 2002
Seasonal	4.68	3.7	4.74	6.09	Wong et al., 2008
One Year	2.89	2.17	2.27	2.67	Yoon, 2008
Seasonal	0.118	0.171	0.224	0.316	Cao et al., 2012
Seasonal	4.68	3.7	4.74	6.09	Catalina & Iordache, 2012
One Year	0.15	0.146	0.16	0.189	Ncube & Riffat, 2012
Seasonal	0.2	0.29	0.39	0.12	Heinzerling et al., 2013
One Year	0.11	0.33	0.12	0.22	Nimlyat, 2016
Seasonal	0.45	0.18	0.39	0.35	Current Study

پی نوشت

1. LEED
2. ASHRAE
3. Daylight Factor
4. World Health Organization
۵. با توجه به تعهد نویسندگان پژوهش در عدم آشکار سازی نام بیمارستان‌های بررسی شده، پژوهش فوق با کد اخلاق "IR.SBMU.RETECH.REC.1397.70" از بیان نام بیمارستان در ارزیابی‌های کیفی و نظرسنجی کاربران معذور است. از این رو نام بیمارستان‌ها با عناوین A, B, C, D, E نمایش داده می‌شوند.
6. IEQ overall satisfaction
7. Dry Bulb temperature(C)
8. Relative Humidity
9. Sound level intensity(DbA)
10. Horizontal lighting intensity(lux)
11. Co2 concentration (PPM)
12. PM2.5 concentration (PPM)
13. Significance

تشکر و قدردانی

این پژوهش با همکاری و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و مسئولان بیمارستان‌های مورد پژوهش انجام شده است. نویسندگان از زحمات تمام مسئولان به ویژه آقای دکتر آرمین شیروانی که در به انجام رسیدن این پژوهش نقش مهمی داشته‌اند، تقدیر و تشکر می‌نمایند.

تعارض منافع

نویسندگان اعلام می‌دارند که در انجام این پژوهش هیچ‌گونه تعارض منافع برای ایشان وجود نداشته است.

تائیدیه‌های اخلاقی

نویسندگان متعهد می‌شوند که کلیه اصول اخلاقی انتشار اثر علمی را براساس اصول اخلاقی COPE رعایت کرده‌اند و در صورت احراز هر یک از موارد تخطی از اصول اخلاقی، حتی پس از انتشار مقاله، حق حذف مقاله و پیگیری مورد را به مجله می‌دهند.

منابع مالی / حمایت‌ها

موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویسندگان اعلام می‌دارند به‌طور مستقیم در مراحل انجام پژوهش و نگارش مقاله مشارکت فعال داشته و به‌طور برابر مسئولیت تمام محتویات و مطالب گفته‌شده در مقاله را می‌پذیرند.

References

1. Al-Harbi, H. A. (2005). *An Assessment Procedure for Acceptable Indoor Environmental Quality in Health Care Facilities*. King Fahd University of Petroleum & Minerals.
2. Al-Rajhi, S., Ramaswamy, M., & Al Jahwari, F. (2012). IAQ in Hospitals - Better Health through Indoor Air Quality Awareness. In *Tenth International Conference Enhanced Building Operations* (pp. 37-39). Kuwait: ICEBO -

متغیرهای محیطی و نظرسنجی از کاربران سنجیده شده است. مؤثرترین عامل بر کیفیت حرارتی با توجه به مناسب بودن میزان رطوبت نسبی، دمای هوای خشک، تعیین شده است. مقایسه‌ی فراوانی نمونه‌های موردی که در داخل محدوده‌ی استاندارد دمایی (۲۳-۲۶ درجه سانتی‌گراد) با سایر موارد، نشان‌دهنده‌ی افزایش ۱۱ درصدی ناراضایتی کاربران به واسطه عدم رعایت این بازه است، که تا میزان ۵۷ درصد عدم رضایت کاربر از این متغیر را به همراه دارد. در حالی که عدم رعایت محدوده‌ی دمایی و رطوبتی، تأثیر چندانی در ناراضایتی کاربران از کیفیت محیط داخلی نداشته است. کیفیت صوتی غالب نمونه‌های موردی خارج از حد استاندارد گزارش شده است، لیکن ۳۰ تا ۴۰ درصد از کاربران، رضایت نسبی از وضعیت صوتی داشته‌اند. کیفیت روشنایی نیز، با توجه به روشنایی بیش از حد استاندارد در غالب نمونه‌های موردی، میزان رضایت کاربران را به‌طور میانگین در بالاترین محدوده رضایت ثبت کرده است، که خود نشان‌دهنده وجود عوامل محیطی دیگر مانند مصالح و تجهیزات ساختمانی یا عدم حساسیت کاربر به این بخش از شرایط و عادی شدن آن یا رضایت از وضعیت روشنایی شده است. در کیفیت هوای داخل، عامل غلظت کربن دی‌اکسید در غالب نمونه‌های موردی در محدوده مناسبی است؛ ولی غلظت ذرات معلق کوچک‌تر از ۲/۵ میکرون می‌تواند تأثیر بیشتری بر کیفیت هوای داخلی بگذارد. خروج از محدوده‌ی استاندارد، ناراضایتی کاربران را تا میزان ۴۰ درصد در این عامل و ۶ درصد از کیفیت محیط داخلی در پی دارد. کم‌اثرترین عامل بر رضایت از محیط داخلی، روشنایی و مؤثرترین آن به ترتیب کیفیت هوای داخلی و حرارتی است. به علاوه در بیمارستان‌های مورد بررسی در پژوهش، رضایت کاربران از کیفیت محیط داخل، به‌طور میانگین بیشتر از حد خنثی بوده و بالاترین سطح آسایش کلی مربوط به بیمارستان C، با وضعیت بسیار راضی (۵/۵۳ از ۷ امتیاز) است. بیماران به ترتیب ۱۱+، ۱۲-، ۱۱-، ۱۳+ درصد نسبت به همراهان بیمار هنگام خروج از محدوده استاندارد دمایی، رطوبتی، صوتی، غلظت کربن دی‌اکسید و غلظت ذرات معلق کوچک‌تر از ۲/۵ میکرون از خود حساسیت نشان داده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده تأثیرات بیماری بر ادراک کاربران از متغیرهای محیطی را بیان کند.

- International Conference for Enhanced Building Operations. Retrieved from <http://hdl.handle.net/1969.1/94139>
3. Alzoubi, H., Al_Rqibat, S., & Bataineh, R. (2010). Pre-versus post-occupancy evaluation of daylight quality in hospitals. *Building and Environment*, 45, 2652-2665.
4. Ampt, M., Harris, P., & Wise, M. (2008). *The Health Impacts of the Design of Hospital*



- Facilities on Patient Recovery and Wellbeing, and Staff Wellbeing: A Review of the Literature.*
5. ASHRAE. (2004). ANSI/ASHRAE Standard 55. Atlanta, USA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
 6. ASHRAE. (2010). *ASHRAE Guideline 10P*. Atlanta, USA: American Society of Heating, Refrigeration, and Air-conditioning Engineers, Inc.
 7. Azizpour, F., Moghimi, S., Lim, C. H., Sohif, M., Salleh, E., & Sopian, K. (2013). A Thermal Comfort Investigation of a Facility Department of a Hospital in Hot-Humid Climate: Correlation between Objective and Subjective Measurements. *Indoor and Built Environment*, 22, 836–845.
 8. Balaras, C., Dascalaki, E., & Gaglia, A. (2007). HVAC and indoor thermal conditions in hospital operating rooms. *Energy and Buildings*, 39, 454–470.
 9. Boubekri, M. (2008). Summary for Policymakers. In Intergovernmental Panel on Climate Change (Ed.), *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis* (pp. 1–30). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
 10. Boyce, P. R. (2003). Human factors in lighting. *Chapter 5 Lighting and Visual Discomfort*, 162–191.
 11. Choi, J.-H., O. Beltran, L., & Kim, H.-S. (2012). Impacts of indoor daylight environments on patient average length of stay (ALOS) in a healthcare facility. *Building and Environment*, 50, 65–75.
 12. Code 13: Electrical equipment's design of buildings. (2009). Iranian Building Regulations, Council of Ministers, Tehran, Iran.
 13. Code 18: Insulation and Acoustical adjustment. (2013). Iranian Building Regulations, Council of Ministers, Tehran, Iran.
 14. Code 19: Energy saving. (2017). Iranian Building Regulations, Council of Ministers, Tehran, Iran.
 15. Croitoru, C., Andreea, V., Bode, F., & Angel, D. (2013). *Survey Evaluation of the Indoor Environment Quality in a Large Romanian Hospital. INCAS BULLETIN* (Vol. 5).
 16. Dascalaki, E., Gaglia, A., Balaras, C., & Lagoudi, A. (2009). Indoor environmental quality in Hellenic hospital operating rooms. *Energy and Buildings*, 551–560.
 17. De Giuli, V., Da Pos, O., & De Carli, M. (2012). Indoor environmental quality and pupil perception in Italian primary schools. *Building and Environment*, 56, 335–345.
 18. De Giuli, V., Zecchin, R., Salmaso, L., Corain, L., & De Carli, M. (2013). Measured and perceived indoor environmental quality: Padua Hospital case study. *Building and Environment*, 59, 211–226. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.08.021>
 19. Dorasol, N., Mohammad, I. S., & Hakim, A. (2012). Post occupancy evaluation performance criteria and parameters for hospital building in Malaysia. *3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding*, 2650–2668.
 20. Fransson, N., Västfjäll, D., & Skoog, J. (2007). In search of the comfortable indoor environment: A comparison of the utility of objective and subjective indicators of indoor comfort. *Building and Environment*, 42(5), 1886–1890. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.02.021>
 21. Guyon, D. (2008). Daylight Dividends Case Study: Smith Middle School, Chapel Hill, N.C. *Journal of Green Building*, 1, 33–38.
 22. Hagerman, I., Rasmanis, G., Blomkvist, V., Ulrich, R., Anne Eriksen, C., & Theorell, T. (2005). Influence of intensive coronary care acoustics on the quality of care and physiological state of patients. *International Journal of Cardiology*, 98(2), 267–270. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2003.11.006>
 23. Heinzerling, D., Schiavon, S., Webster, T., & Arens, E. (2013). Indoor environmental quality assessment models: A literature review and a proposed weighting and classification scheme. *Building and Environment*. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.08.027>
 24. Hua, Y., Oswald, A., & Yang, X. (2011). Effectiveness of daylighting design and occupant visual satisfaction in a LEED Gold laboratory building. *Building and Environment - BLDG ENVIRON*, 46, 54–64.
 25. Huang, L., Zhu, Y., Ouyang, Q., Cao, B. (2012). A Study On The Effects Of Thermal, Luminous, And Acoustic Environ... - IIDA. *Bibliographical Information*, 304–309. Retrieved from <http://knowledgecenter.iida.org/AssetDetails.aspx?assetGuid=ef860b41-a595-4db0-9336-b5c120640ecb%7B&%7DBackToPage=search.aspx>
 26. Hwang, R.-L., Lin, T. P., Cheng, M. J., & Chien, J. H. (2007). Patient thermal comfort requirement for hospital environments in Taiwan. *Building and Environment*, 42, 2980–2987.
 27. Institution, B. S. (2007). *BS EN 15251*. London: British Standard Institution (BSI) Publication.
 28. Institution, B. S. (2012). *BS EN ISO 28802*. British Standard Institution (BSI) Publication.
 29. Joseph, A., & Ulrich, R., & Ulrich, R. (2007). Sound control for improved outcomes in healthcare settings. *The Health Center for Health Design*, (4), 1–15. Retrieved from www.healthdesign.org/sites/default/files/SoundControl.pdf
 30. Kibert, C. (2005). *Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery*.
 31. Koester, H. (2004). Dynamic Daylighting Architecture Basics, Systems, Projects. *BIRKHÄUSER*, 463.
 32. Lai, A. C. K., Mui, K. W., Wong, L., & Y. Law, L. (2009). An evaluation model for indoor environmental quality (IEQ) acceptance in residential buildings. *Energy and Buildings - ENERG BLDG*, 41, 930–936.



33. Ma, H., Du, N., Yu, S., Lu, W., Zhang, Z., Deng, N., & Li, C. (2017). Analysis of typical public building energy consumption in northern China. *Energy and Buildings*. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.11.037>
34. Mahbob, N., Kamaruzzaman, S. N., Salleh, N., & Sulaiman, R. (2011). A Correlation Studies of Indoor Environmental Quality(IEQ) Towards Productive Workplace. *2nd International Conference on Environmental Science and Technology*, 6, 434-438.
35. Mazar, S. (2005). Stop the noise: reduce errors by creating a quieter hospital environment. *Patient Safety and Quality Healthcare*, 1-4.
36. Mazar, S. (2012). Creating a Culture of Safety : Reducing Hospital Noise. *Biomedical Instrumentation & Technology / Association for the Advancement of Medical Instrumentation*, 46, 350-355.
37. Mendes, A. C. P. (2008). *Indoor Air Quality in Hospital Environments*. Barcelona: In 20th Congress of IFHE. XXVI Seminario de IH, Congreso Nacional.
38. Ng, K. W. (2011). *Green Healthcare Facilities : Assessing the Impacts of Indoor Environmental Quality on the Working Environment from the Perspective of Health Care Workers*. PhD Thesis. The University of New South Wales, Sydney.
39. Nimlyat, P. S., & Kandar, M. Z. (2015). Appraisal of indoor environmental quality (IEQ) in healthcare facilities: A literature review. *Sustainable Cities and Society*, 17, 61-68. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.04.002>
40. Norbäck, D., & Nordström, K. (2008). Sick building syndrome in relation to air exchange rate, CO₂, room temperature and relative air humidity in university computer classrooms: An experimental study. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 82, 21-30.
41. Nordström, K. (a), Norbäck, D. (b), & Akselsson, R. (a). (1995). Subjective Indoor Air Quality in Hospitals - The Influence of Building Age, Ventilation Flow, and Personal Factors. *Indoor Environment*, 4, 37-44. <https://doi.org/10.1159/000463604>
42. O'Neal, C. (2000). Infection control; Keeping diseases at bay a full-time effort for healthcare professionals. *Infection Control*, 36-48.
43. Organization, M. and planning. (2004). *Health Building design: design guide for mechanical services of medical surgical care unites*. Islamic republic of Iran: Management and planning Organization (M.P.O.).
44. Pourshaghagh, A., & Omidvari, M. (2012). Examination of thermal comfort in a hospital using PMV-PPD model. *Applied Ergonomics*, 43, 1089-1095.
45. Sadatsafavi, H., Walewski, J., & Shepley, M. M. (2015). Factors influencing evaluation of patient areas, work spaces, and staff areas by healthcare professionals. *Indoor and Built Environment*, 24(4), 439-456. <https://doi.org/10.1177/1420326X13514868>
46. Sakhare, V. V., & Ralegaonkar, R. V. (2014). Indoor environmental quality: review of parameters and assessment models. *Architectural Science Review*, 57(2), 147-154. <https://doi.org/10.1080/00038628.2013.862609>
47. Salonen, H., Lahtinen, M., Lappalainen, S., Nevala, N., D. Knibbs, L., Morawska, L., & Reijula, K. (2013). Design approaches for promoting beneficial indoor environments in healthcare facilities: A review. *Intelligent Buildings International*, 5, 26-50.
48. San José-Alonso, J. ., Velasco-Gomez, E., Rey-Martínez, F. ., Alvarez-Guerra, M., & Gallego Peláez, C. (1999). Study on environmental quality of a surgical block. *Energy and Buildings*, 29(2), 179-187. [https://doi.org/10.1016/S0378-7788\(98\)00058-9](https://doi.org/10.1016/S0378-7788(98)00058-9)
49. Skoog, J., Fransson, N., & Jagemar, L. (2005). Thermal environment in Swedish hospitals: Summer and winter measurements. *Energy and Buildings*, 37, 872-877.
50. Stephen Nimlyat, P. (2016). *PATIENT'S SATISFACTION OF INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY In HOSPITAL WARDS IN JOS NIGERIA*. tecknology of malaysia. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27114.93126>
51. Sundell, J. (1999). Indoor Air Sciences: A Defined Area of Study or a Field to be Defined.
52. Ulrich, R. S., Quan, X., Zimring, C., Joseph, A., & Choudhary, R. (2004). The Role of the Physical Environment in the Hospital of the 21 st Century : A Once-in-a- Lifetime Opportunity. Designing the 21st Century Hospital Project. Retrieved from www.saintalphonsus.org/pdf/cah_role_physical_env.pdf
53. Ulrich, R. S., Zimring, C., Zhu, X., DuBose, J., Seo, H.-B., Choi, Y.-S., ... Joseph, A. (2008). A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 1(3), 61-125. <https://doi.org/10.1177/193758670800100306>
54. Uścińowicz, P., Chludzińska, M., & Bogdan, A. (2015). Thermal environment conditions in Polish operating rooms. *Building and Environment*, 94(P1), 296-304. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.08.003>
55. Verheyen, J., Theys, N., Allonsius, L., & Descamps, F. (2011). Thermal comfort of patients: Objective and subjective measurements in patient rooms of a Belgian healthcare facility. *Building and Environment*, 46, 1195-1204.
56. Wang, F.-J., Lee, M., Cheng, T., & Law, Y. (2012). Field evaluation of thermal comfort and indoor environment quality for a hospital in a hot and humid climate. *Hvac&r Research*, 18, 671-680. <https://doi.org/10.1080/10789669.2012.644102>
57. Wong, L., Mui, K. W., & S. Hui, P. (2008). A

- multivariate-logistic model for acceptance of indoor environmental quality (IEQ) in offices. *Building and Environment*, 43, 1-6.
58. Wong, S. K., Lai, L., Ho, D., Wing, C. K., Lam, C., & Hung-Fai Ng, C. (2009). Sick building syndrome and perceived indoor environmental quality: A survey of apartment buildings in Hong Kong. *Habitat International*, 33, 463-471.
 59. Xuan, X. (2016). Effectiveness of indoor environment quality in LEED-certified healthcare settings. *Indoor and Built Environment*, 25(5), 786-798. <https://doi.org/10.1177/1420326X15587564>
 60. Yau, Y. H., & Chew, B. T. (2009). Thermal comfort study of hospital workers in Malaysia. *Indoor Air*, 19(6), 500-510. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2009.00617.x>
 61. Yau, Y. H., Chew, B. T., & Saifullah, A. Z. A. (2012). Studies on the indoor air quality of Pharmaceutical Laboratories in Malaysia. *International Journal of Sustainable Built Environment*, 1, 110-124.
 62. Yoon, S.-H. (2008). Summary for Policymakers. In Intergovernmental Panel on Climate Change (Ed.), *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis* (pp. 1-30). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
 63. Zhao, Y., & Mourshed, M. (2012). Design indicators for better accommodation environments in hospitals: Inpatients' perceptions. *Intelligent Buildings International*, 4, 1-17.





To develop and advance scientific advancement in the architecture and urban development fields and the qualitative development of specialist forces and progress educational and research affairs in the architecture, landscape architecture, urban planning, urban design, restoration of textures and buildings, industrial design fields and like them, the Semiannual Journal of Iranian Architecture and Urbanism(JIAU) has been publishing a scientific-research journal that has been published since early 2010 to document and enhance related research.

Aims

- Creating and promoting a suitable platform for the exchange of science and knowledge in the fields of architecture and urbanism.
- Documenting and strengthening research related to the fields of architecture and urbanism.
- Informing experts and researchers in the fields of architecture and urbanism of the latest findings and achievements of Iran and the world

Scopes

- Architecture (Landscape Architecture, Sustainable Architecture, Technology and Energy in Architecture, Architectural Education)
- Art History
- Urbanism(Urban Planning, Regional Planning, Urban Design, Urban Management)
- Restoration and Protection of Textures, Buildings and Objects
- Industrial Design (Product Design, Art Research)

Publication Ethics

- All articles of the Journal are Open Access. Journal of Iranian Architecture and Urbanism (JIAU) follows the terms outlined by the Creative Common's Attribution (CC-BY) to be the standard terms for Open Access.
- We accept all terms and conditions of COPE about plagiarism and in case, any attempt of plagiarism is brought to our attention accompanied by convincing evidence, we act based on flowcharts and workflows determined in COPE.
- Journal of Iranian Architecture & Urbanism(JIAU) follows a double blind peer-review policy, and the submitted articles will be published after reviewing and editorial approval.

Licence Holder: Iranian Scientific Association of Architecture & Urbanism

Director-in-Charge: Mohsen Faizi

Editor-in-Chief: Mostafa Behzadfar

Internal editorial board (in alphabetical order):

Behzadfar, Mostafa; Professor of Urban Design, Iran University of Science & Technology.

Bemanian, Mohammadreza; Professor of Architecture, Tarbiat Modarres University.

Diba, Darab; Professor of Architecture, Islamic Azad University(Central Branch).

Etessam, Iraj; Professor of Architecture, Islamic Azad University(Science and Research Branch)

Faizi, Mohsen; Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.

Gorji Mahlabani, Yousef; Professor of Architecture, Imam Khomeini International University.

Hashemnejad, Hashem; Associate Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.

Khakhzand, Mehdi; Associate Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology

Mazaherian, Hamed; Associate Professor of Architecture, University of Tehran.

Memarian, Gholamhossein; Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.

Mohammad Moradi, Asghar; Professor of Restoration, Iran University of Science & Technology.

Mozaffar, Farhang; Associate Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.

External editorial board (in alphabetical order):

Azari, Rahman; Associate Professor of Architecture, Penn State University, USA.

Karimi, Pamela; Associate Professor of Art History, University of Massachusetts Dartmouth, USA.

Sharifi, Ayyoob; Associate Professor of Sustainable Urban Design & Development, Hiroshima University, Japan.

Sharifi, Ehsan; Lecturer of Sustainable Architecture, The University of Adelaide, Australia.

Taleghani, Mohammad; Senior Lecturer in Landscape Architecture, Leeds Beckett University, Leeds, UK.

Editorial Manager: Mehdi Khakhzand

Editorial Expert: Anahita Tabaeian (Ph.D Candidate in Urban Studies)



Print ISSN: 2228-589X
Online ISSN: 2645-7148

JOURNAL of IRANIAN
ARCHITECTURE & URBANISM

Spring & Summer 2021 Volume 12/Number 1

Available online at www.isau.ir

Vol. 12, No. 1, Spring & Summer 2021

Editorial Advisor: Iranian Scientific Association of Architecture & Urbanism

English Language Editor: Soad Sarihi, Ph.D Candidate in Architecture.

Page and Cover Designer: Anahita Tabaeian, Ph.D Candidate in Urban Studies.

Paging and Formatting: Elham Mennati Moheb

Publisher: Iran University of Science and Technology

Number: 50 Issues

Price: 500000 Rls

Address: School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science & Technology (IUST), Narmak, Tehran, Iran.

Postal Code: 16846 - 13114

Email: iaau@iust.ac.ir

Web Site: <https://www.isau.ir>

Phone: +98 (21) 73228235

Fax: +98 (21) 77240468

Published articles are not necessarily the point of view of the journal and the responsibility of the articles lies with the respected authors.

This issue has been published with the support of the School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science & Technology (IUST).

Guide for Authors

We sincerely appreciate the authors' interest in choosing the scientific Journal of Iranian Architecture and Urbanism for publishing their scientific papers. Please read the authors' guide carefully to complete the judging and publication process.

1- The article must be derived from scientific research work and should not be previously published in any other journal or conference proceedings in the same or different languages. Authors are not allowed to submit their manuscripts simultaneously to more than one journal

2- We only receive research papers in our journal. Review papers are only received from experienced authors and architecture and urbanism pioneers, whose reviews revolve around the theoretical subjects in line with journal aims and perspectives.

3- Submission to this journal occurs online at <http://www.isau.ir>. Manuscripts submitted via email or in print are not processed.

4- Authors are responsible for the legal and scientific accuracy of their manuscripts. The scientific quarterly of "Journal of Iranian Architecture and Urbanism" reserves the right to reject, accept or edit manuscripts.

5- Submitted manuscripts that fall outside the scope and aims of the journal will be excluded from the evaluation process without external review, in the opinion of the editor(s) or editor-in-chief.

6- The official language of the publication is Persian. The manuscripts should be concise and correct in terms of grammar and writing style. The manuscript should not exceed the number of 17 pages (excluding abstract and references).

7- At least one faculty member must collaborate in the group of authors.

8- The author(s)' detail should only be included on a separate page entitled the author information page. The main body of the paper should not contain any identifying information, such as the authors' names.

9- Only one manuscript from each author can be processed at a time, and the processing of the second article is only possible when the full review of the first article has been completed.

10- In case the manuscript is derived from a thesis or dissertations, it is necessary to mention the name of the supervisor, the field of study, and the affiliation. Manuscripts derived from student theses and dissertations will be published jointly with the name of the supervisor, advisors, and the students. The supervisor is designated as the corresponding author.

11- It is necessary to adjust your manuscript using the template provided here.

12- Citations in the text and the bibliography should follow the APA referencing style. Download APA style here.

13- The costs will be received from the authors in different stages.

14- After the final and scientific acceptance of the manuscript, an extended English abstract, a visual abstract, a translation of the references, and a translation of tables and figures will be received for publication.



CONTENTS

Scientific Articles

The Role of Mental Schemata in Production of Space (Criticism of Lefebvre's Spatial Triad from the Perspective of Vygotskian School of Cognitive Psychology) Behrad Farmahini Farahani, Mozaffar Sarrafi	5
The Modeling of ideation process in architectural design instruction by semiotic approach (Case study: Residential design) Marzieh Etemadipour, Jamaledin Mahdinejad	23
A meta-study of research related to urban and regional spatial structures in Iran; from 2001 to 2019 Neda Malekzadeh, Hashem Dadashpoor, Mojtaba Rafieian	37
Determination of biophilic design strategies that affecting the patients' health in hospitals Ghazaal Zare, Mohsen Faizi, Mohammad Baharvand, Mohammad Reza Masnavi	59
The acceptable illumination level for office occupants in Tehran Maryam Fakhari, Rima Fayaz, Maryam Mehravar	79
Determining the effective factors on promoting the "place attachment" for the residents of contemporary neighborhoods centers (Case study: Kooy-e-Asatid neighborhood in Yazd city) Ali Riahi Dehkordi, Mahdi Montazerolhoja, Mojtaba Sharifnejad	93
Developing a model for spatial indicators of experimental learning and its application in designing learning environments Nasrin Karimi, Morteza Khosronia, Sahel Dezhpasand	111
The optimum design of open and green spaces in educational complex to improve students perception and quality of educational environment (Case study: Girls high schools in Isfahan) Seyedeh Marzieh Tabaeian	127
Development of iranian industrial design companies based on optimal advertising model Sarah Saffari, Hasan Sadeghi Naeini, Ata Allah Abtahi, Seyed Jamaledin Tabibi, Ali Akbar Farhangi	141
Hidden capabilities in historical farmstead of Niasar Hosein Raie	157
Comparison of the architecture and urbanism students' approach to "Sustainable neighborhood" (Case study: Architecture and urbanism students of Shiraz university) Maryam Roosta, Sara Daneshmand	175
The effect of physical and activity factors on creating sensory qualities in urban pedestrian ways (Case study: Kermanshah Taq-e Botan pedestrian way) Baharak Babri Dehmajnoni, Mohammadmahdi Moghadasi, Omid Dezhdar	191
The effects of urban spaces smartification on citizens' perception of forming behavior settings (Case study: Haftoz square, Tehran) Kiana Hashemi, Rama Ghalambordezfooly	207
Investigation and evaluation of architectural patterns in reducing the symptoms of Multiple Sclerosis (MS) patients Mahdieh Tanhayi Ahari, Mohammad Ghomeishi	221
Analysis of the effective factors on strategic planning of heritage tourism (Case study: Tehran city) Hamid Ghorbani, Abdoreza Rokneddin Eftekhari, Shams Sadat Zahedi, Seyed Saeid Hashemi	237
Evaluating the effective environmental factors on the satisfaction of patients and companions with the patient's rooms in Tehran hospitals Hani Hadadzadegan, Zahra Sadat Zomorodian, Mohammad Tahsildoost, Shady Jami	251



Print ISSN: 2228-589X

Online ISSN: 2645-7148

JOURNAL of IRANIAN ARCHITECTURE & URBANISM

Spring & Summer 2021

Volume 12 / Number 1

Available online at www.isau.ir